

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

<b>DATI GENERALI PROGETTO ELETTRICO</b>	
GENERAL DATA OF THE ELECTRICAL PROJECT	
N° Progetto / Project N° : DE001-15RE01	
Cliente / Customer	: PARROCCHIA MARIA SS. DELLA VISITAZIONE
Oggetto / Object	: IMPIANTO ELETTRICO TORRE CAMPANARIA
Descrizione / Title	TABELLA CAVI bt CALCOLI CORTO CIRCUITO

Note:  
  
I riferimenti dei nodi di c.c. e il cavo sono indicati nell'elaborato DE001-1501


REV.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		DATA / DATE	ESEGUITO DA / CREATED BY	
00	EMISSIONE		10/08/2015	W.Fontanazza	
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
CLIENTE / CUSTOMER: PARROCCHIA MARIA SS. DELLA VISITAZIONE STABIL.DI / LOCALITY: ENNA DISEGNO N° / DRAWING N°: DE001-15CA01 FILE: DE001-15CA01.dwg SCALA / SCALE: -			TITOLO / TITLE: TABELLA CAVI BT E CALCOLI CORTO CIRCUITO		1
			DENOMINAZIONE / PART: IMPIANTO ELETTRICO TORRE CAMPANARIA		
			COMMESSA / JOB: -		
			NOTE: -		
			NOTE: -		
			ING. WALTER FONTANAZZA 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) Via Trento, 2/C Tel. 349 4109656 – walter.fontanazza@ingpec.eu		6





# COORDINAMENTO OGGETTI - SOVRACCARICO

Curva Tempo-Corrente LN

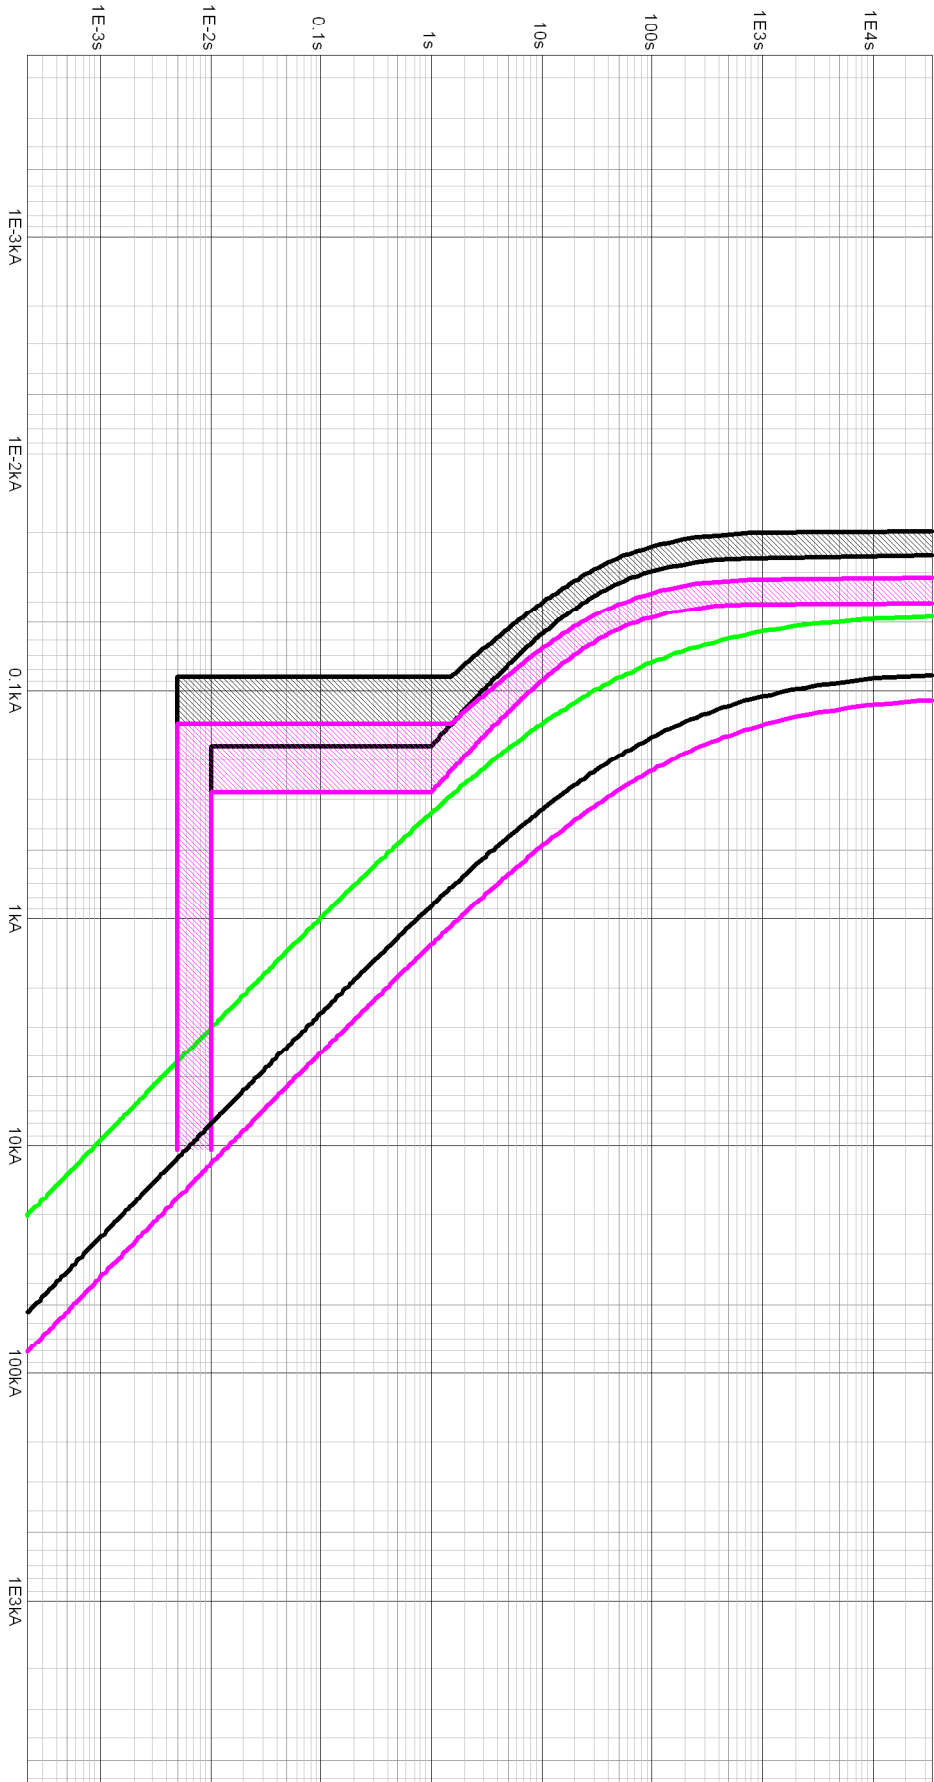


- COORDINAMENTO TRA:
- INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE E CAVO CIRCUITO LUCI IN NERO
  - INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE E CAVO CIRCUITO PRESE IN MAGENTA
  - INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE E CAVO CIRCUITO LUCE CAMPANNA IN VERDE

CLIENTE / CUSTOMER:	PARRICCHIA MARIA SS. DELLA VISITAZIONE	TITOLO / TITLE:	TABELLA CAVI BT E CALCOLI CORTO CIRCUITO	4
STABIL. DI / LOCALITY:	ENNA	DENOMINAZIONE / PART:	IMPIANTO ELETTRICO TORRE CAMPANARIA	
DISEGNO N° / DRAWING N°:	DE001-15CA01	COMMESSA / JOB:	-	
FILE:	DE001-15CA01.dwg	NOTE:	-	
ING. WALTER FONTANAZZA 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) Via Trento, 2/C Tel. 349 4109656 – walter.fontanazza@ingpec.eu				6

# COORDINAMENTO OGGETTI - CORTOCIRCUITO

Curva Energia specifica passante LN

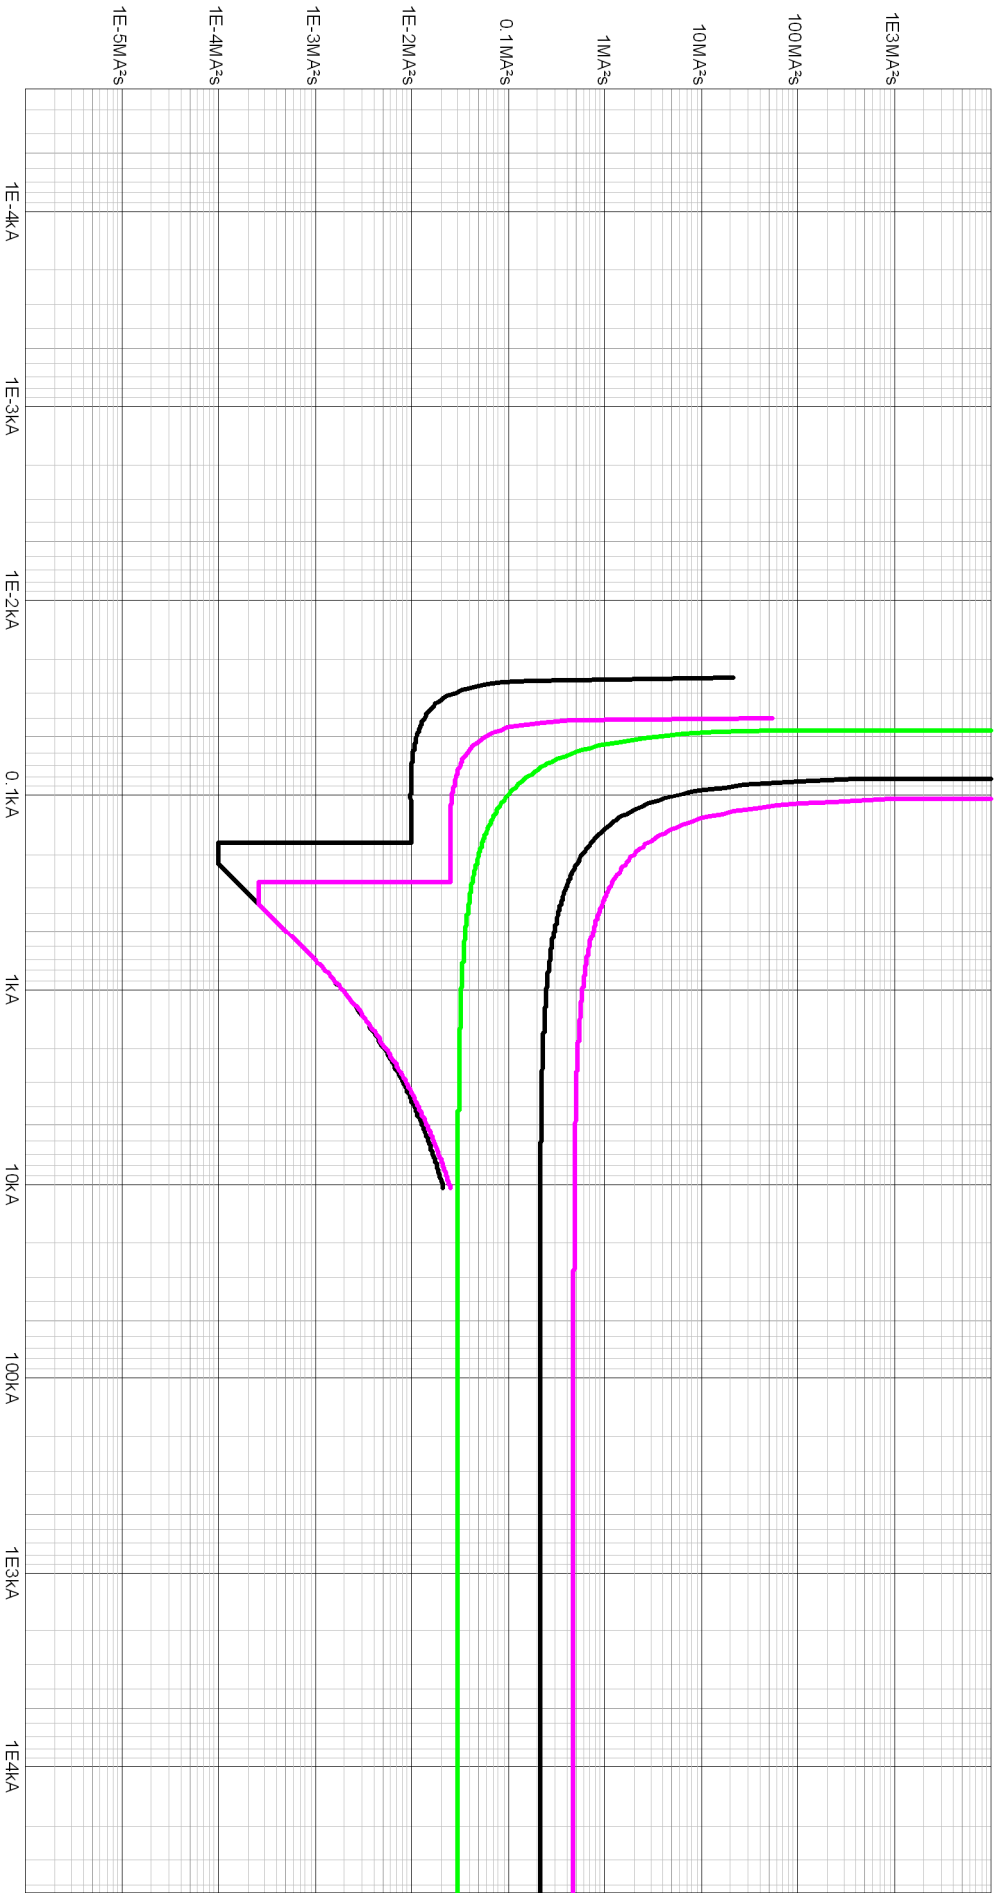

- COORDINAMENTO TRA:
- INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE E CAVO CIRCUITO LUCI IN NERO
  - INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE E CAVO CIRCUITO PRESE IN MAGENTA
  - INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE E CAVO CIRCUITO LUCE CAMPANNA IN VERDE

CLIENTE / CUSTOMER:	PARROCCHIA MARIA SS. DELLA VISITAZIONE	TITOLO / TITLE:	TABELLA CAVI BT E CALCOLI CORTO CIRCUITO	5
STABILIMENTO / LOCALITY:	ENNA	DENOMINAZIONE / PART:	IMPIANTO ELETTRICO TORRE CAMPANARIA	
DISEGNO N° / DRAWING N°:	DE001-15CA01	COMMESSA / JOB:	-	
FILE:	DE001-15CA01.dwg	NOTE:	-	
ING. WALTER FONTANAZZA 20060 CASSINA DE' PECCHI (MI) Via Trento, 2/C Tel. 349 4109656 – walter.fontanazza@ingpec.eu				6

